


Motorvärmareuttagen i garage P1 och P2

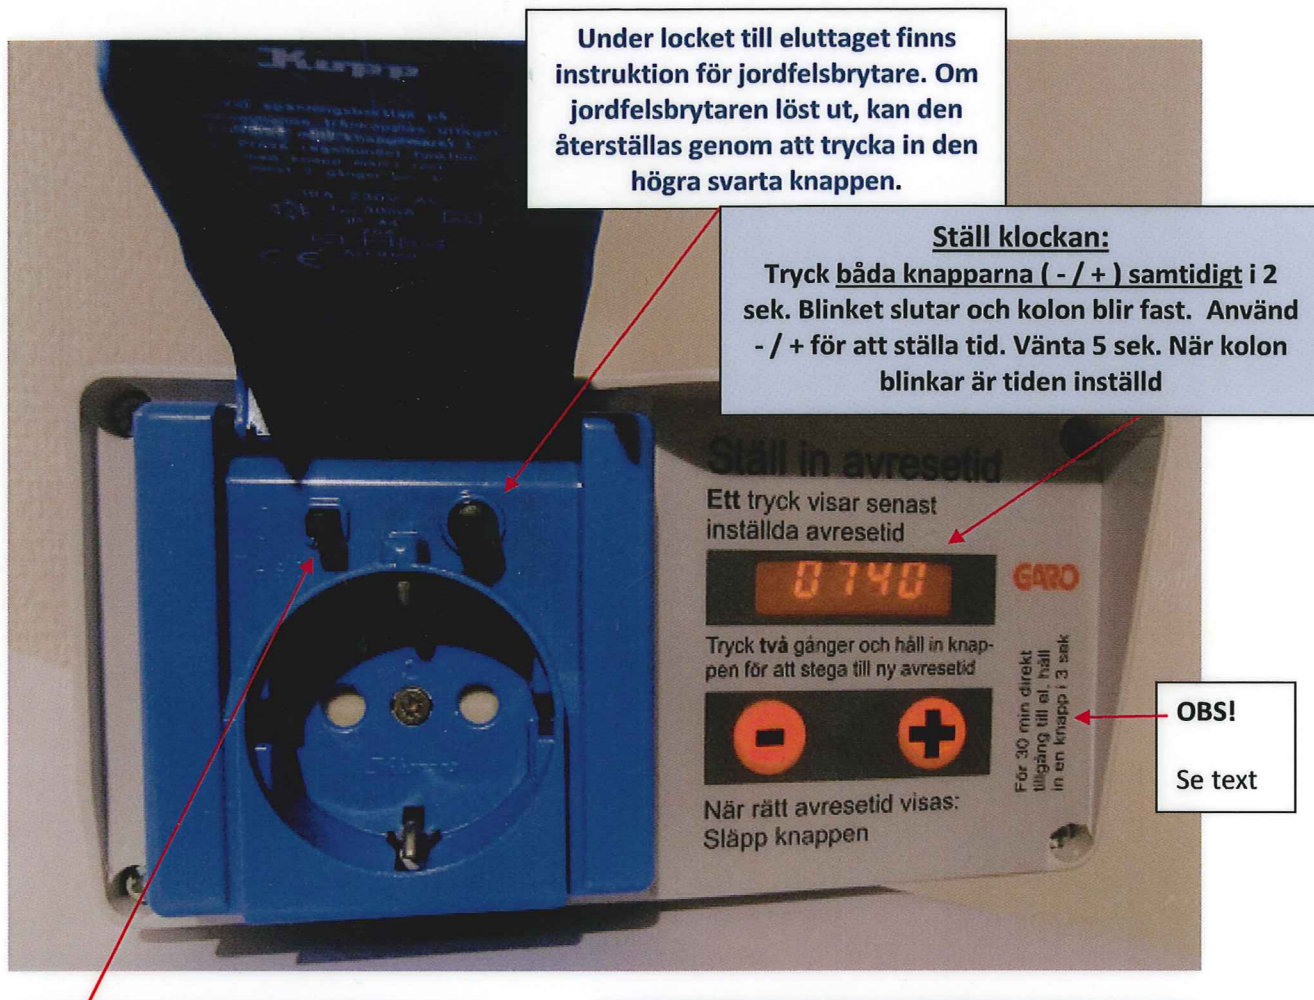

Funktionen jordfelsbrytare bör "motioneras" någon gång per år. Tryck in testknappen (vänster knapp). Återställ med högra knappen enligt ovan.

Ställ avresetid:
Tryck kort på en av knapparna (- / +)
Avresetid visas och kolon blir fast.
Använd - / + för att ställa tid. Vänta 5 sek.
När kolon åter blinkar är tiden inställd

Utetemperatur grader	Tillslagstid före avresetid
+ 5 och högre	30 minuter
+ 1	55 minuter
- 3	67 minuter
- 6	75 minuter
- 10	80 minuter
- 14 och lägre	90 minuter